




**OGGETTO:** Adeguamento impiantistico dei pontili per l'ormeggio dei Pattugliatori Polivalenti d'Altura (PPA).

|                         |                             |                  |             |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| <b>CAPITOLO</b>         | <b>delibera CIPE</b>        | <b>Codice ID</b> | <b>E.F.</b> |
| <b>8000 CIS TARANTO</b> | <b>n. 51 del 28/07/2020</b> | <b>4905</b>      | <b>2023</b> |

[illegible]

**IMPORTO CAPITOLATO Euro 5.052.483,43** (IVA esente ai sensi del DPR 633/72)

**DURATA DEI LAVORI** Giorni 480 (quattrocentottanta)

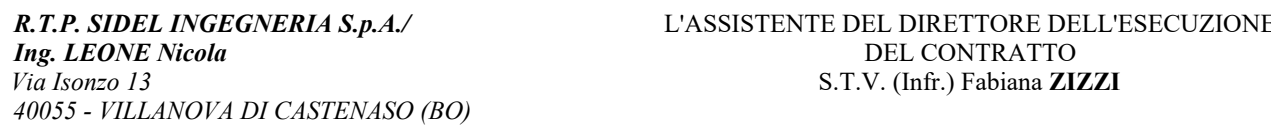

Ing. Giulia MONTAGUTI  
SIDEL INGEGNERIA S.p.A. (mandatario di R.T.P.)

L'ASSISTENTE DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE  
DEL CONTRATTO  
S.T.V. (Infr.) Fabiana **ZIZZI**

Ing. Nicola LEONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
PER LA FASE DI PROGETTAZIONE  
C.V. (Infr.) Morena **COLACELLI**

## LEGENDA SIMBOLI

|                                                                                    |                                   |                                                                                     |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INTERRUTTORE                      |  | PRESA UNIVERS. BIVAL. 10/16A h. 30cm                                                                                   |
|  | INTERRUTTORE LUMINOSO             |  | QP1-QUADRO PRESE CON FUSIBILI COMPOSTO DA:<br>N° 1 PRESA INTERBLOCCATA 3F+N+T 16A + N° 1 PRESA INTERBLOCCATA F+N+T 16A |
|  | DEVIATORE                         |                                                                                     |                                                                                                                        |
|  | INVERTITORE                       |  | QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE                                                                                      |
|  | FARO ESTERNO 20 W IP65            |  | PASSERELLA TRASVERSI DIAM. VARIE                                                                                       |
|  | CORPO ILLUMINANTE A LED IP65      |  | BARRA COLLETRICE DI TERRA 35x4x1000                                                                                    |
|  | PULSANTE DI SGANCIO ALIMENTAZIONE |  | CORDA DI RAME NUDO DA 95mm                                                                                             |
|  | LAMPADA EMERGENZA VIE DI FUGA     |                                                                                     |                                                                                                                        |
|                                                                                    |                                   |                                                                                     |                                                                                                                        |
|                                                                                    |                                   |                                                                                     |                                                                                                                        |
|                                                                                    |                                   |                                                                                     |                                                                                                                        |

N.B

- 1) Tutti gli impianti saranno previsti ad esterno con tubazioni e scatole in PVC. Tutti i cavi per le alimentazioni delle apparecchiature saranno del tipo multipolare FG160R16 secondo la Normativa CPR;
- 2) La posizione delle apparecchiature è indicativa l'effettiva installazione verrà concordata con la Direzione Lavori in cantiere.

## PARTICOLARI DI INSTALLAZIONE LAMPADA EMERGENZA

